

1

2

3

4

A

A

B

B

C

C

D

D


### OPCJE REGULACJI CZASÓW

T1GAZ: REG. ZEWNETRZNA JP1=0.

T1GAZ: REG. WEWNETRZNA JP1=1.

T2GAZ: REG. ZEWNETRZNA JP3=0.

T2GAZ: REG. WEWNETRZNA JP3=1.

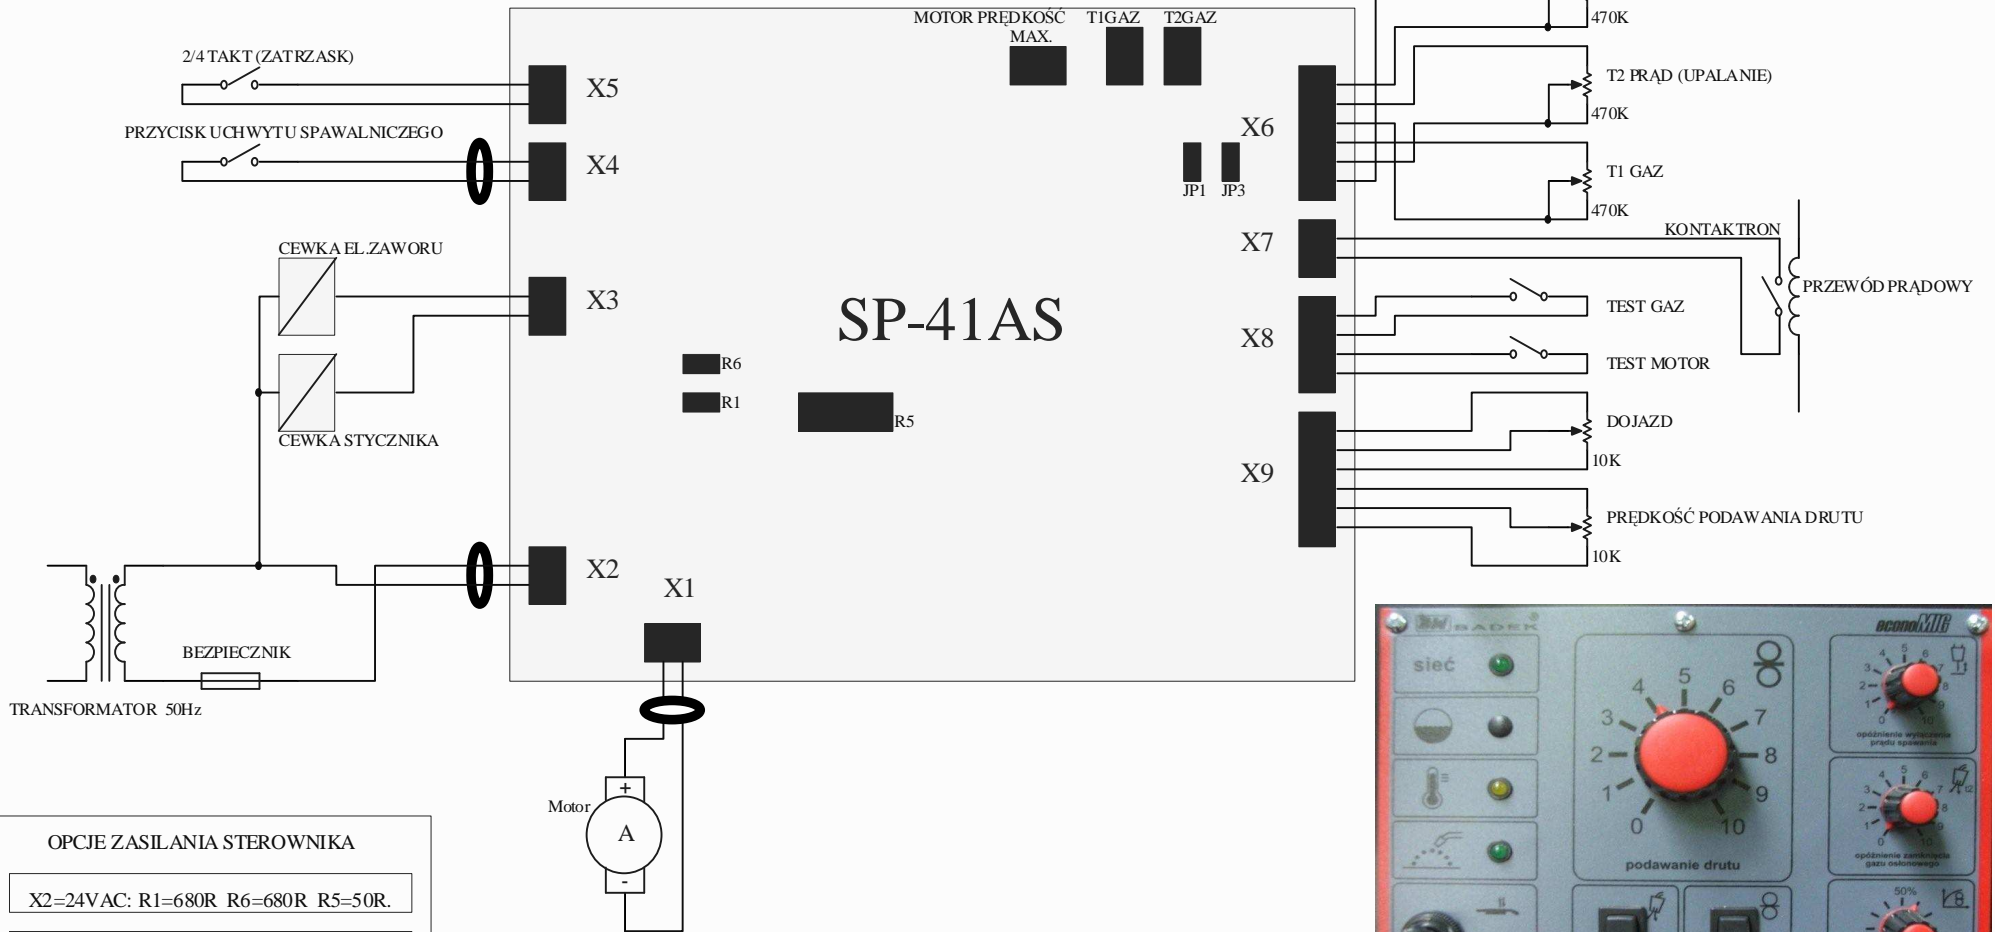

### OPCJE ZASILANIA STEROWNIKA

X2=24VAC: R1=680R R6=680R R5=50R.

X2=42VAC: R1=1K R6=1K R5=100R.



1

2

3

4